

Titel: Vegetation i søer			
Dokumenttype: Datateknisk anvisning	TA nr.: DS01	Version: 1	Oprettet: 22.11.2013
Forfattere: NST: Inge Christensen FDC Ferskvand: Liselotte Sander Johansson og Lisbet Sortkjær	Gyldig fra: 01.06.2015		
	Sider: 17		
	Sidst ændret: 01.06.2015		
TA henvisninger	S04 Planteundersøgelser		
	S10 Naturtypebestemmelse samt vegetationsundersøgelse, feltmålinger og udtagning af vandprøve til brug ved tilstandsvurdering af søer og vandhuller <5 ha		
	S11 Artsovervågning af liden najade		
	S12 Artsovervågning af vandranke		

Indhold

1	Indledning og afgrænsning.....	2
2	Systembeskrivelse	3
	2.1 Systemoversigt	3
3	Indlæggelse af data i fagsystem	6
	3.1 Tekniske forhold	6
	3.2 Data, koder og tidsfrister	8
	3.2.1. Data og koder	8
	3.2.2. Tidsfrister	9
	3.3 Fejl og mangler	9
4	Kvalitetssikring	10
	4.1.1. Kvalitetssikring ved indlæggelse af data i fagsystemerne.	11
	4.1.2. Kvalitetssikring ved overførsel af data fra STOQ til ODA.	11
	4.2 Faglig kvalitetskontrol	12
5	Links og referencer	15
6	Bilag	16
	6.1 Kodelister	16
	6.2 Relaterede data TA'er.....	16
7	Oversigt over versionsændringer	17

1 Indledning og afgrænsning

Denne datatekniske anvisning dækker beskrivelser af dataflow'et for vegetation fra NOVANA-delprogrammet "Sø". Beskrivelserne dækker dataflow'et fra data genereres, til data ligger i de fællesoffentlige fagsystemer hos Danmarks Miljøportal samt MIM og DCE's fælles fagsystem ODA (OverfladevandsDAtabase) i kvalitetssikret stand.

Vegetationsdata skal indrapporteres i STOQ søvegetationsmodul, der er tilgængelig for myndigheder. Data bliver efterfølgende én gang i døgnet automatisk overført til ODA.

Vegetationsundersøgelsen er i nogle søer sammenfaldende med prøvetagning af bentiske kiselalger. Derfor vil nogle tilsyns- og prøvedata være de samme, som dem, der registreres i forbindelse med prøvetagning af bentiske kiselalger (Datateknisk anvisning endnu ikke udarbejdet).

Desuden er vegetationsundersøgelsen i enkelte søer sammenfaldende med arts- overvågningen af liden najade og vandranke. Derfor vil nogle tilsyns- og prøvedata være de samme, som dem, der registreres i forbindelse med artsovervågningen af liden najade og vandranke (Datateknisk anvisning nr. DN01 Natur).

2 Systembeskrivelse

2.1 Systemoversigt

Herunder gives en oversigt over de systemer, der indgår i dataflowet for vegetation i søer.

Fagsystem (som i nogle tilfælde kan være databasesystemet hos fagdatacentret):

Systemnavn	STOQ
Modul (evt.)	Sø vegetation
Tildeling af rettigheder	Naturstyrelsen/StatensIT (ved spørgsmål kontaktes: Flemming Nørgaard (flnoe@nst.dk)) <input type="checkbox"/>
Mulige roller	Indlæse, redigere, læse
Adgang til system	Remote App og 'fjernskrivebord' via Danmarks Miljøportal: https://overfladevand.miljoportal.dk/RDWeb/Pages/en-US/default.aspx
Vejledninger	På følgende link findes brugervejledning til søvegetationsmodul: http://internet.miljoportal.dk/hjaelp/Vejledninger/Sider/Overfladevand.aspx På følgende sti findes feltprogram til PC/tablet og digitale vejledninger: M:\Overvaagning\Faelles\FKG\Sø\Digitale feltskemaer\Vegetation Vejledning i brug af digitalt feltskema til vegetationsundersøgelser Vejledning i overførsel af vegetationsdata fra elektroniske feltskemaer til STOQ
Drift af system	Danmarks Miljøportal
Support	Fejl i funktionaliteter indmeldes til Danmarks Miljøportal via kontaktformular, som findes på følgende link: http://www.miljoportal.dk/Hjaelp/
Udviklingsønsker:	Naturstyrelsen via FKG Sø
Superbrugere	Liste findes på Naturstyrelsens Intranet til internt brug

Systemnavn	ODA
Tildeling af rettigheder	Naturstyrelsen/StatensIT (ved spørgsmål kontaktes: Flemming Nørgaard)
Mulige roller	Indlæse, redigere, læse
Adgang til system	https://oda.dk/main.aspx <input type="checkbox"/>
Brugervejledninger	Hjælp i programmet
Drift af system	DCE, Aarhus Universitet
Support	Fejl meldes til ODA-support: ODA.Support@AU.dk <input type="checkbox"/>
Udviklingsønsker	Naturstyrelsen via FKG Sø

Anmodning om tildeling af rettighed til STOQ og ODA stiles til StatensIT ved at oprette en it-sag på Statens ITs Serviceportal (<http://servicedesk.statens-it.dk/SMweb/ess.do>) med oplysning om, hvilke rettigheder der ønskes og hvilken tilhørende DMP-rolle der skal anvendes jf. nedenstående, men inden da kontaktes

den lokale chef som godkender den ønskede adgang:

Opret en ny bestilling i SIT's serviceportal og udfyld flg.:

Type:

Vælg "It-bestilling"

Bestillingstype:

Vælg "Klik for at se alle bestillingstyper", Vælg "Kontorarbejdsplads", Vælg "Øvrige bestillinger"

Vælg fagsystem:

Udfyldes ikke

Emne:

Skriv "Tildeling af rolle i AD"

Giv en beskrivelse af din bestilling:

Skriv "Brugeren NN@nst skal have tildelt rollen:

DMP_miljoe_oda_marin_laes_offentlige_data

Rollerne der kan tildeles fremgår af nedenstående:

Fagsystem og medie	Rolle**
ODA (se alle marin)	DMP_miljoe_oda_marin_laes_offentlige_data
ODA (elektronisk kontrol marin)	DMP_miljoe_oda_marin_saet_scl1maerke_paa_alle_data
ODA (faglig kontrol marin)	DMP_miljoe_oda_marin_saet_scl2maerke_paa_alle_data
ODA (se alle data sø)	DMP_miljoe_oda_soer_laes_offentlige_data
ODA (elektronisk kontrol sø)	DMP_miljoe_oda_soer_saet_scl1maerke_paa_alle_data
ODA (faglig kontrol sø)	DMP_miljoe_oda_soer_saet_scl2maerke_paa_alle_data
ODA (se alle data vandløb)	DMP_miljoe_oda_vandloeb_laes_offentlige_data
ODA (elektronisk kontrol vandløb)	DMP_miljoe_oda_vandloeb_saet_scl1maerke_paa_alle_data
ODA (faglig kontrol vandløb)	DMP_miljoe_oda_vandloeb_saet_scl2maerke_paa_alle_data
ODA (se alle data jordvand)	DMP_miljoe_oda_jordvand_laes_offentlige_data
ODA (elektronisk kontrol jordvand)	DMP_miljoe_oda_jordvand_saet_scl1maerke_paa_alle_data
ODA (faglig kontrol jordvand)	DMP_miljoe_oda_jordvand_saet_scl2maerke_paa_alle_data
STOQ (læseadgang alle medier)	DMP_miljoe_overfladevand_stoq_laes
STOQ (redigeringsadgang alle medier)	DMP_miljoe_overfladevand_stoq

**

ODA Se data laes_offentlige_data	<ul style="list-style-type: none">Læse alle data der er godkendt af den elektroniske kontrol eller højere, og som ikke er forkastede i den faglige kontrol.
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODA Elektronisk kontrol (saet_scl1maerke_paa_alle_data) <i>Rollen er tiltænkt medarbejdere, der skal kunne vurdere og justere på resultatet af den automatiske elektroniske kontrol</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se fejllisten over indlæsningsfejl • Se fejllisten fra den elektroniske kontrol, samt data der er kontrolleret i den elektroniske kontrol. • Forkaste eller acceptere fejl, som i den elektroniske kontrol er dømt "UnderKontrol"
ODA Faglig kontrol (saet_scl2maerke_paa_alle_data) <i>Rollen er tiltænkt kvalitetssikringsmedarbejdere, der skal kunne udføre faglig kontrol</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Udføre faglig kontrol på data der er godkendt eller forkastet i den elektroniske kontrol. • Læse alle data der er godkendt af den elektroniske kontrol, eller højere. Markere på data at den faglige kvalitetskontrol er afsluttet.
STOQ (læseadgang)	<ul style="list-style-type: none"> • læse og udtrække data i alle moduler i fagsystemet STOQ
STOQ (redigeringsadgang)	<ul style="list-style-type: none"> • indtaste/redigere data i alle moduler i fagsystemet STOQ

2.2 Dataflow

For den enkelte sø registreres undersøgelsen på felt-PC eller tablet i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen eller der anvendes feltskemaer som udprintes fra TA S04 Planteundersøgelser (bilag, der findes særskilt på <http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/fagdatacentre/fdcfersk/>).

Dataflow for vegetationsundersøgelser:

<p>Undersøgelsesresultater indtastes i feltprogram på felt-PC eller tablet</p> <p>Alternativt indskrives oplysninger i feltskemaer</p>	<p>->Overføres til STOQ sø vegetation via XML-fil</p> <p>->alternativt indtastes oplysninger fra feltskemaer i STOQ søvegetation</p>	<p>->Alle data i STOQ overføres elektronisk til ODA</p>	<p>->Kvalitetssikring, se afsnit 4</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

3 Indlæggelse af data i fagsystem

Generelt henvises der til brugervejledning til STOQ søvegetationsmodulet (se 2.1).

Desuden findes følgende vejledninger hvis felt-PC eller tablet anvendes:

- Vejledning i brug af digitalt feltskema til vegetationsundersøgelser
- Vejledning i overførsel af vegetationsdata fra elektroniske feltskemaer til STOQ.

3.1 Tekniske forhold

Hvis der skal oprettes en ny station skal dette foretages både i STOQ og i ODA. Stationer i STOQ oprettes af NST og stationer i ODA oprettes af Fagdatacentret (DCE).

Oprettelse af en vegetationsundersøgelse:

Stamoplysninger til stationen oprettes i STOQ ved ikon i skærbilledet "Tilsyn og målesteder" ved tryk på knappen "Stamdata for søer, programmer og tilsyn".

Hvis man ikke tidligere har lavet vegetationsundersøgelse i søen skal følgende gøres:

Hvis en ny station/sø er oprettet i STOQ, er den også automatisk oprettet i STOQ-søvegetation. Dermed er tilhørsforhold til det gamle Miljøcenter angivet automatisk i feltet "Miljøcenter", og det samme er lokalt STOQ nr. (stationsnummer) i feltet "Sønr" og søens navn i feltet "Navn".

Referencevandstanden angives for søer, hvor det er påkrævet at anvende en nivelleret vandstandsmåler, med typen DNN eller DVR90. I søer, hvor vandstandsmåleren ikke er nivelleret, men *placeret på fast* kant kan referencevandstanden aflæses direkte og angives med typen "lokal vandstand".

Udfyldelse af felterne "Stationsnr" og "Stationsnavn" er ikke nødvendigt.

Stationens "DMU-nr" (også kaldet observationsstednummer) tildeles stationen/søen af Fagdatacentret. Inden der rettes henvendelse til Fagdatacentret angående tildelelse af et observationsstednummer (som skal anvendes i ODA) skal det tjekkes, om observationsstednummeret er fremskaffet via 'Stationslisten' som udfyldes i starten af året af NST og DCE i fælleskab.

Observationsstednummeret skal indtastes og nummeret er nødvendigt for at data kan overføres til ODA.

Feltet "Søejer" udfyldes med Naturstyrelsen.

Program og søtype skal vælges.

Derudover skal man første gang man opretter en vegetationsundersøgelse i STOQ udfylde felterne under "Dybdeområder". Hvis søen i forvejen er målt op fås disse oplysninger fra et digitaliseret kort eller lignende. Ellers kan de beregnes i et GIS-program ved hjælp af dybdemålingerne fra vegetationsundersøgelsen. Der regnes generelt med 50 cm dybdeintervaller, men ved søer med stejl bundhældning eller

hvis der i tidligere undersøgelser er anvendt digitaliseret dybdekort med 100 cm intervaller, kan der bruges 100 cm intervaller.

Dybde (cm)	Areal (m2)
0	2865705
100	2680330
200	2255071
300	1428481
400	991396
500	4300
540	0

Kode	Søtype
2	Ekstensiv 1 sø > 5 ha

Hvis dybdeområder skal beregnes ved hjælp af dybdemålingerne fra vegetationsundersøgelsen gøres følgende: I et GIS-kort over søen vises de målte dybder fra vegetationsundersøgelsen og ækvivalente dybdekurver (50 cm eller 100 cm) indtegnes. Arealerne af de enkelte dybdeintervaller opmåles. I kolonnen "Dybde (cm)" angives startdybden i hvert dybdeinterval, startende med "0" for intervallet 0 - 100 cm (hvis ækvivalensen er 100 cm). Kolonnen "Areal (m2)" angiver det akkumulerede areal af hvert dybdeinterval. Det akkumulerede areal svarende til dybden "0" er summen af arealerne af de enkelte dybdeintervaller, altså søens samlede areal (minus evt. øer). Det akkumulerede areal til det næste dybde-interval (100-200 cm, igen hvis ækvivalensen er 100 cm) er summen af arealerne af dybdeintervallerne fra 100 cm og ud efter/ind mod søens midte. Tilsvarende er det akkumulerede areal til intervallet 200-300 cm summen af arealerne fra 200 cm og ud efter/ind mod søens midte. Kolonnen "Dybde (cm)" afsluttes med den største målte dybde; det akkumulerede areal hertil er "0".

Når ovenstående stamoplysninger er indtastet, skal de ikke fremover indtastes, når en ny vegetationsundersøgelse laves i den samme sø. Derimod skal følgende tilsynsdata indtastes eller udfyldes ved hver ny vegetationsundersøgelse i den samme sø:

- Tilsynsdato og klokken
- Slutdato og klokken
- Evt. aktuel vandstand – se nedenfor
- UTM zone
- Datum
- Laboratorium
- Tilsynsejer – se nedenfor
- Type af undersøgelse
- Navne på tilsynsførende

I søer, hvor det er påkrævet at nivellere vandstandsmåler, skal den aktuelle vandstand angives med typen DNN eller DVR. I søer, hvor vandstandsmåleren ikke er nivelleret, men *placeret på fast kant*, kan den aktuelle vandstand aflæses direkte

og typen angives som "lokal vandstand". Under alle omstændigheder skal "referencevandstand" og "aktuel vandstand" angives i samme type (lokal/DNN/DVR90).

Ved NOVANA-undersøgelser vælges altid "Naturstyrelsen" under feltet 'Tilsynsejer'. Ved undersøgelser bestilt af fx kommuner, og som ikke er en del af NOVANA, vælges derimod den pågældende kommune under feltet 'Tilsynsejer'.

Derefter sker det videre forløb i oprettelsen af en vegetationsundersøgelse i følgende rækkefølge (se evt. brugervejledningen til søvegetationsmodulet):

- Transekter og observationspunkter oprettes. Disse oplysninger indtastes normalt ikke, men importeres fra GPS-datafiler (tekstfil) ved den første vegetationsundersøgelse og genbruges ved de efterfølgende vegetationsundersøgelser, da de samme observationspunkter som udgangspunkt skal bruges ved hver undersøgelse.
- Vegetationsarkivet til den pågældende sø ajourføres manuelt ved at koble de fundne arter til søen.
- Observationerne af vegetationsdata ved tilsynet indtastes. Data kan også overføres elektronisk, hvis felt-PC eller tablet er anvendt, jf. 'Vejledning i overførsel af vegetationsdata fra elektroniske feltskemaer til STOQ'.
- Beregninger af bl.a. dækningsgrader udføres og rapporter udskrives.
- Kvalitetssikring af data (jf. kapitel 4).

3.2 Data, koder og tidsfrister

3.2.1. Data og koder

Ifølge dataansvarsaftalen er kommunale og statslige (miljø)myndigheder forpligtiget til at registrere data i det offentlige fagsystem – i dette tilfælde i STOQ. (<http://www.miljoportal.dk/Myndigheder/Dataansvarsaftalen/>).

På <http://dce.au.dk/overvaagning/standat/standatbiblioteket/> findes en oversigt over de kodelister, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning af vegetationsdata.

Hvis der mangler en kode i de nævnte kodelister, eller hvis der findes nye arter, som ikke fremgår af kodelisterne eller anvendes der ny navngivning, skal følgende procedure anvendes: Der sendes en anmodning til Standatsekretariatet ved DCE, Aarhus Universitet om tildeling af et foreløbigt STANDAT-kodenummer (link: <http://dce.au.dk/overvaagning/standat/opdateringer/>).

Standatsekretariatet verificerer hos det relevante Fagdatacenter, at nomenklaturen er korrekt inden tildeling af det foreløbige STANDAT-kodenummer. To gange om året sender Standatsekretariatet alle anmodninger om optagelse af nye arter og lign. i høring. Derefter får arten en endelig kode. Efter tildeling af det endelige kodenummer retter Naturstyrelsen via superbrugeren henvendelse til Danmarks Miljøportal, med henblik på at få koden oprettet i STOQ.

Data indlægges med de enheder som er foreskrevet i de tekniske anvisninger. Se også kapitel 6.1.

3.2.2. Tidsfrister

Tidsfristen for afslutning af kvalitetssikringen i ODA skal ske inden udløbet af den aftalte frist for dataindberetning.

3.3 Fejl og mangler

Der planlægges årligt en række vegetationsundersøgelser, men det kan af forskellige årsager ske, at enkelte undersøgelser ikke kan gennemføres, fx pga. sygdom. Begrundelsen herfor noteres i NST's PSV (Planlægnings- og Styringsværktøj). Som udgangspunkt skal de planlagte undersøgelser gennemføres de år, hvor de er planlagt. Forskellige forhold kan dog tale for at en planlagt undersøgelse udskydes til efterfølgende år. Inden en eventuel beslutning om udskydelse skal FKG-Sø inddrages og FDC ferskvand skal orienteres.

Hvis der i forbindelse med indtastning eller overførsel af resultater fra vegetationsundersøgelsen mangler oplysninger om resultaterne, skal man søge at tilvejebringe disse ved henvendelse til prøvetager, laboratorium eller andre involverede. Se kapitel 4 for yderligere information.

Alle fejl og mangler rettes i STOQ hvorefter fejlen/manglen ikke længere optræder på ODAs fejllister.


4 Kvalitetssikring

Alle data skal være fagligt kvalitetssikrede, mærkede og afsluttede inden udløbet af den aftalte frist for dataindberetning.

Hver nat overføres data fra STOQ til ODA. Samtidig sker der en kvalitetssikring, som sørger for at dataintegriteten opretholdes og at der gøres opmærksom på mangelfulde oplysninger, åbenlyse fejl og mistænkelige værdier, herunder hvis mangelfulde oplysninger medfører, at data ikke kan overføres til ODA. Kun nye eller rettede data bliver kvalitetskontrolleret på denne måde. Fejlmeldinger kommer tilbage til de dataansvarlige per E-mail og er samtidig tilgængelige i ODA. Dataansvarlige skal sikre sig at de modtager denne E-mail ved aktivt at gå ind i ODA under "Administration -> Fejllistemail -> SØ" og vælge emnet 'vegetation' for at få relevante fejlmeddelelser. De dataansvarlige skal tage hånd om fejlene ved at fremskaffe manglende oplysninger, kontrollere validiteten af mistænkelige værdier og hvad der ellers er nødvendigt for, at alle data kan betragtes som kvalitetssikrede. Endelig skal der foretages en faglig kontrol af data. Dette skal være afsluttet, inden fristen for dataindberetning er udløbet. Alle ændringer, rettelser og tilføjelse af manglende oplysninger foretages i STOQ.

Efter afslutningen af den faglige kontrol, laver fagdatacentret en kontrol af data, og endelig kan der komme en yderligere kontrol af udvalgte data når disse bliver sendt videre til internationale organer.

Hvis dataansvarlig ("tilsynsejer" i STOQ) ikke er "Naturstyrelsen, så er Naturstyrelsen ikke ansvarlig for kvalitetssikring af data. Data fra fx kommuner går gennem indlæsningskontrol, men ikke den elektroniske og faglige kontrol.

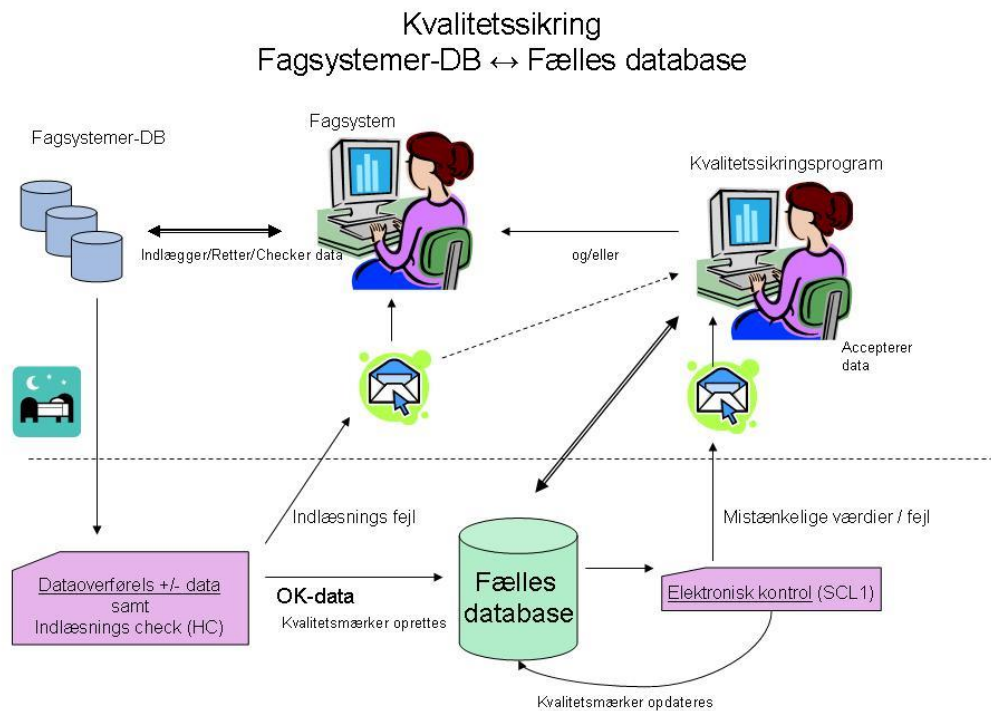

Figur 1. Skitse over dataflow og kvalitetssikring i fagsystem og fælles database (ODA). For overskuelighedens skyld er FDC's kvalitetssikring udeladt af figuren.

4.1 Kvalitetssikring ved indlægning af data i fagsystem eller filoverførselssystem

4.1.1. Kvalitetssikring ved indlæggelse af data i fagsystemerne.

Inddatering af stamdata og vegetationsdata i STOQ kvalitetssikres af den ansvarlige for inddateringen, således at eventuelt manglende resultater og evt. fejlindtastninger fanges og kontrolleres. Dette kan kontrolleres ved at udtrække analyserne fra STOQ til Excel regneark.

Foruden egenkontrol på inddateringerne i STOQ foretages kontrol af data i sammenhæng med eventuelle tidligere år. Her kan de to ikoner "vegetationsberegninger" og "rapporter" i STOQ søvegetationsmodul eventuelt anvendes. Rapportudtrækkene svarer til samleskemaerne i TA S04, bilag 6.2.c og bilag 6.2.d.

4.1.2. Kvalitetssikring ved overførsel af data fra STOQ til ODA.

I forbindelse med den daglige (nåtlige) overførsel af data fra STOQ til ODA sker der en automatisk kvalitetssikring på to niveauer.

Indlæsningskontrol: Dataoverførselsrutinerne kontrollerer først for HC-fejl (Hard Constraints). Dette er fejl, som har at gøre med dataintegritet og som betyder, at

data ikke kan lægges ind i ODA. Data bliver altså afvist, men der bliver sendt en fejlmelding til den dataansvarlige. HC fejl kan handle om manglende dato, observationsstednummer eller lignende. Når de mangelfulde data er rettet i STOQ vil de den efterfølgende nat søges overført til ODA igen.

Hvis ens vegetationsundersøgelse ikke dukker op i ODA, kan det være fordi listen over observationsstednumre ikke er opdateret. I et sådant tilfælde retter man henvendelse til ODAG-medlemmet for Sø (den ansvarlige superbruger for observationsstedlisten).

Elektronisk kontrol: Data som passerer HC kontrollen, bliver lagt ind i ODA og derefter underlagt en kontrol for SCL1 (Soft Constraints) fejl. Dette er fejl, som ikke er afgørende for dataintegriteten, men som alligevel skal håndteres af hensyn til datakvalitet, konsistens og anvendelighed af data. Der kan være tale om manglende oplysninger, som fx prøvetagningsområder eller -metode, laboratorium eller lignende. Der kan også være tale om outlier eller fejl (eksempelvis vegetationshøjder som er > dybde), som skal vurderes af en sagkyndig medarbejder. For yderligere detaljer om outlierkontrol kan man rette henvendelse til FDC Ferskvand. Data, som passerer den elektroniske kontrol, mærkes automatisk som godkendt i den elektroniske kontrol.

Medarbejderne i Naturstyrelsen skal vurdere de data, der fanges i den elektroniske kontrol, (mærket "mistænkelige") og hertil giver ODA nogle muligheder for at få yderligere informationer om de mistænkelige værdier ved at klikke på "I" eller "G" knap, hvor disse optræder. Finder man, at den mistænkeligt mærkede værdi kan accepteres, markeres den som godkendt, ellers skal man rette i STOQ og så overføres de rettede oplysninger til ODA dagen efter. Hvis data er forkerte, og der ikke er mulighed for at rette data (i STOQ), skal data i ODA markeres som forkastet under elektronisk kontrol.

Bemærk at så snart data får mærket elektronisk kontrol godkendt er de i princippet tilgængelige for andre, der har adgang til ODA.

4.2 Faglig kvalitetskontrol

Den faglige kvalitetssikring foretages i ODA, men kan kun udføres på data, som allerede er elektronisk godkendt. Man skal derfor håndtere de elektronisk genererede fejlmeldinger, inden man laver den faglige kvalitetssikring. Den faglige kvalitetssikring i ODA stiller nogle værktøjer til rådighed (forskellige grafer, tabeller, sammenstillinger af data), som fagligt kompetente medarbejdere i Naturstyrelsen skal bruge til at vurdere kvaliteten af data og fange eventuelle fejl, som er sluppet igennem den elektroniske kontrol. Kontrollen foretages som minimum en gang om året.

Rettelse, tilføjelse og sletning af data sker i STOQ, og de ændrede data (undtagen slettede) starter forfra i kvalitetssikringsprocessen.

Hvis man opdager mistænkelige data, skal man undersøge det nærmere. Man skal bruge sin faglige indsigt og kritiske sans, men det konkrete valg af værktøjer er åbent.

Der er udstrakt mulighed for at vælge hvilke data, man vil studere ved valget af betingelser for hvor (lokaliteter/observationssteder), hvad(parametre/fraktioner) og hvornår(fra/til dato).

Et lille udråbstegn (!) i skærmbilledet indikerer, at der findes data under kontrol, dvs. data som er fundet mistænkelige i den elektroniske kontrol eller er mærket "under kontrol" af NST i den faglige kontrol.

For vegetationsdata er det primære kvalitetssikringsværktøj 'multitabel', der viser måleresultater for de forskellige transekter. Vælg først "Transektundersøgelse". Efter at have valgt sine kriterier (betingelser), klikker man på "Vis multigraf".

Når man finder et datapunkt, som ser mistænkeligt ud, kan man give punktet et kvalitetsmærke. Mærkningsniveauerne er G="Godkendt", U="Under kontrol" (mistænkelige data som skal undersøges nærmere) og F="Forkastet" (mistænkelige data der betragtes som fejl) samt A="Afsluttet". Når man har mærket alle suspekter punkter behørigt, klikker man "Godkend mærkning" eller "Godkend mærkning og afslut". Derved mærkes alle data godkendt med undtagelse af de punkter som man specifikt har mærket "U" eller "F". Hvis man har brugt knappen med afslut, afsluttes data samtidig og kan dermed betragtes som indberettet til FDC. Man skal snarest muligt sørge for at afklare, om data under kontrol skal rettes, forkastes eller godkendes.

Efter "Transektundersøgelse" gøres ovenstående for: "Supp undersøgelse", "Dybdeområde" og "Overblikundersøgelser" hvis der findes data for disse områder.

Værktøjerne i ODA virker principielt ens for alle vandmedier, omend der kan være små forskelle i detaljen.

Straks man har afsluttet den faglige kvalitetssikring, kontrolleres at alle stationer er HC-, SCL1- samt fagligt godkendt via oversigten, som findes i ODA under Administration >Status for dataindlægning og kvalitetssikring>Hav/sø/vandløb/jordvand i ODA. Vælg herunder aktuelle periode, dataansvarlig og dataemne (vegetation) samt måleprogram. Fremstår felterne for de enkelte parametre som gule er der mangler. Er felterne gule i kolonnen 'ODA' er antallet af indrapporterede HC- og SCL1-godkendte data ikke opfyldt, er felterne gule i kolonnen 'OK' mangler der en faglig godkendelse. FDC kan ikke se data, der ikke er fagligt godkendt. Dette felt skal derfor altid være grønt, og når dette er opfyldt gives FDC besked herom per E-mail.

Herefter foretager fagdatacentret en yderligere kontrol af data. Hvis FDC finder data, som ser mistænkelige ud, mærkes de som "FDC under kontrol", og der indledes per E-mail en dialog med NST (via KSG for sø) om de pågældende data. I ODA vil disse data kunne findes i værktøjet "Vis data under kontrol". NST skal lave en grundig og kritisk undersøgelse af disse data og tage stilling til om der skal rettes i data, mærkes "forkastet", eller om NST fastholder at data er godkendt. I sidstnævnte fald kan FDC vælge at mærke data "FDC fagligt forbehold" eller tage NST's vurdering til efterretning og godkende data.

I forbindelse med kvalitetssikringen kan det være nyttigt at knytte en bemærkning eller note til kvaliteten af data. På den måde indlejrer man noget hukommelse om kvalitetssikringen i ODA. Man bliver mere uafhængig af at enkelte medarbejdere kan huske hvad der skete for år tilbage. Derfor er der implementeret et noteapparat i tilknytning til kvalitetsmærkerne i ODA.

NST kan rette i data som tidligere har været godkendt og afsluttet, men fagdata-centret vil i givet fald gerne vide det, da det kan ændre i data, der er rapporteret videre internationalt og anvendt ved den årlige rapportering af NOVANA. Det sker ved at ændre data i fagsystemet. De rettede data starter herefter forfra i en fuld kvalitetssikringsproces.

5 Links og referencer

- [1] Boutrup, S. & Svendsen, L.M. (2006). Forslag til håndtering af kvalitetssikring af data i databaser fælles for miljøcentre og fagdatacentre i Miljøministeriet. Danmarks Miljøundersøgelser, Notat 8 s.
- [2] Munk, B. (2010). Kvalitetssikring og -mærkning. ODA Dokumentation. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Notat 13 s.
- [3] Munk, B. (2010). Kvalitetssikringsniveauer for overfaldevand. ODA Dokumentation. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Notat 9 s.

6 Bilag

Bilag 6.1 Kodelister

Bilag 6.2 Relaterede datatekniske anvisninger

6.1 Kodelister

Koder, der skal anvendes i STOQ findes på DCEs hjemmeside via følgende link:
<http://dce.au.dk/overvaagning/standat/>.

Brug programmet SSP3 til læsning af filerne. Vejledning til installation af dette findes samme sted.

Følgende kodelister skal anvendes i forbindelse med vegetationsundersøgelser:

Parameter	Kodeliste
Geografisk datum	Std00236
Måleenheder	Std00016
Laboratorium	Std00032
Plantearter	Sc1064

6.2 Relaterede data TA'er

Ingen

7 Oversigt over versionsændringer

Version	Dato	Emne:	Ændring: